


## COMMUNE DE DOMDIDIER - DISTRIBUTION D'EAU POTABLE 2009 INFORMATIONS A L'USAGE DES CONSOMMATEURS

Conformément à l'ordonnance fédérale du 1er mai 2002, la commune de Domdidier publie les principales caractéristiques qualitatives de l'eau potable distribuée dans le réseau communal pour l'année **2009**.

### Approvisionnement en eau potable du réseau communal de Domdidier

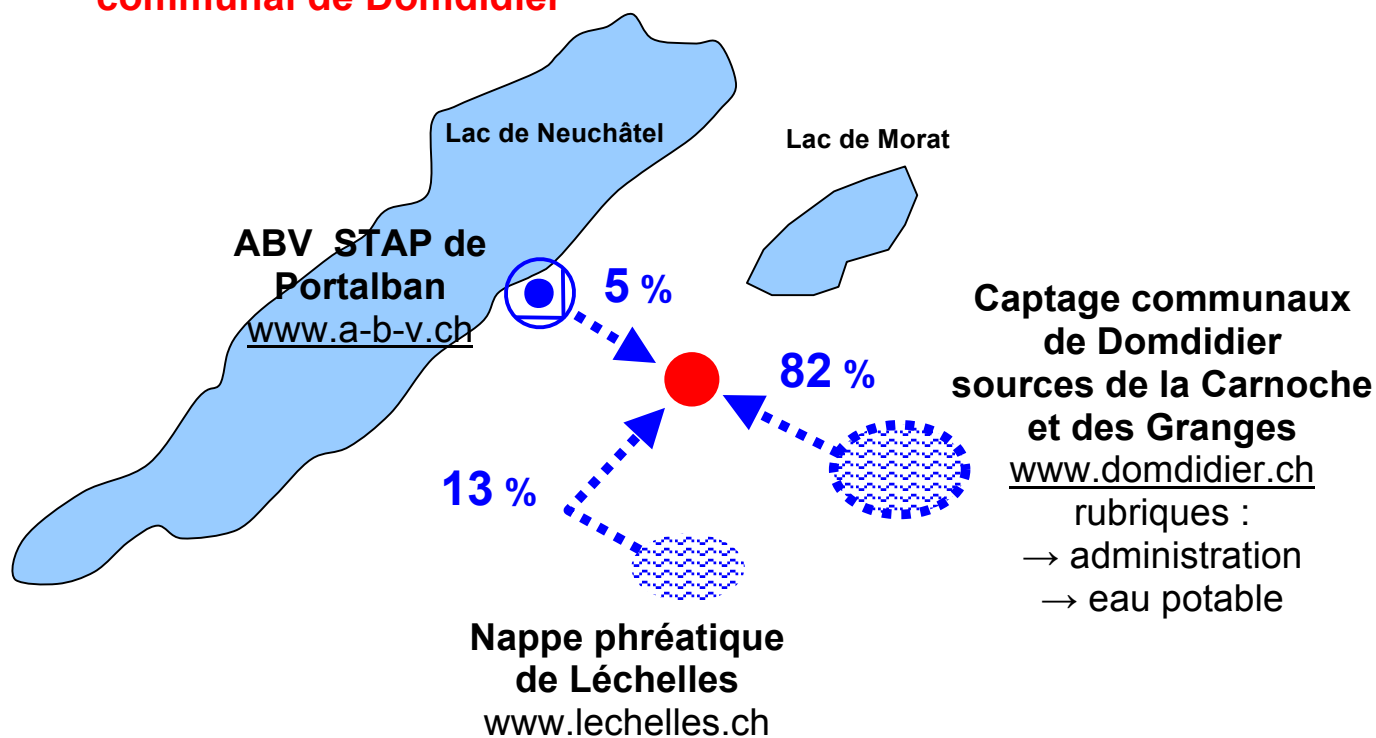

### Propriétés chimiques du réseau communal de Domdidier en 2009

|                            |   |
|----------------------------|---|
| • Nombre d'échantillons    | <b>27 prélèvements</b>                      |
| • Quantité d'eau consommée | <b>≈ 156'000 m<sup>3</sup></b>              |
|                            | <b>171 litres par jour et par habitant</b>  |
| • Dureté totale            | <b>34.9 ° français (eau très dure)</b>      |
| • Teneur en nitrates       | <b>29.8 mg/l &lt; 40 mg/l valeur limite</b> |
| • Teneur moyenne en chlore | <b>0.04 mg/l</b>                            |

Afin d'éliminer toutes présences de germes dans les captages communaux, les eaux du réseau sont chlorées en permanence au réservoir principal des Granges.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du conseiller communal responsable du dicastère M. **Ivan Corminboeuf**. Des informations sont également à disposition sur les sites internet suivants :

[www.domdidier.ch](http://www.domdidier.ch), rubriques: → administration, → eau potable  
[www.fr.ch/lc](http://www.fr.ch/lc) - [www.trinkwasser.ch](http://www.trinkwasser.ch)